



2. 施設配置・位置

◆施設配置（拡大）

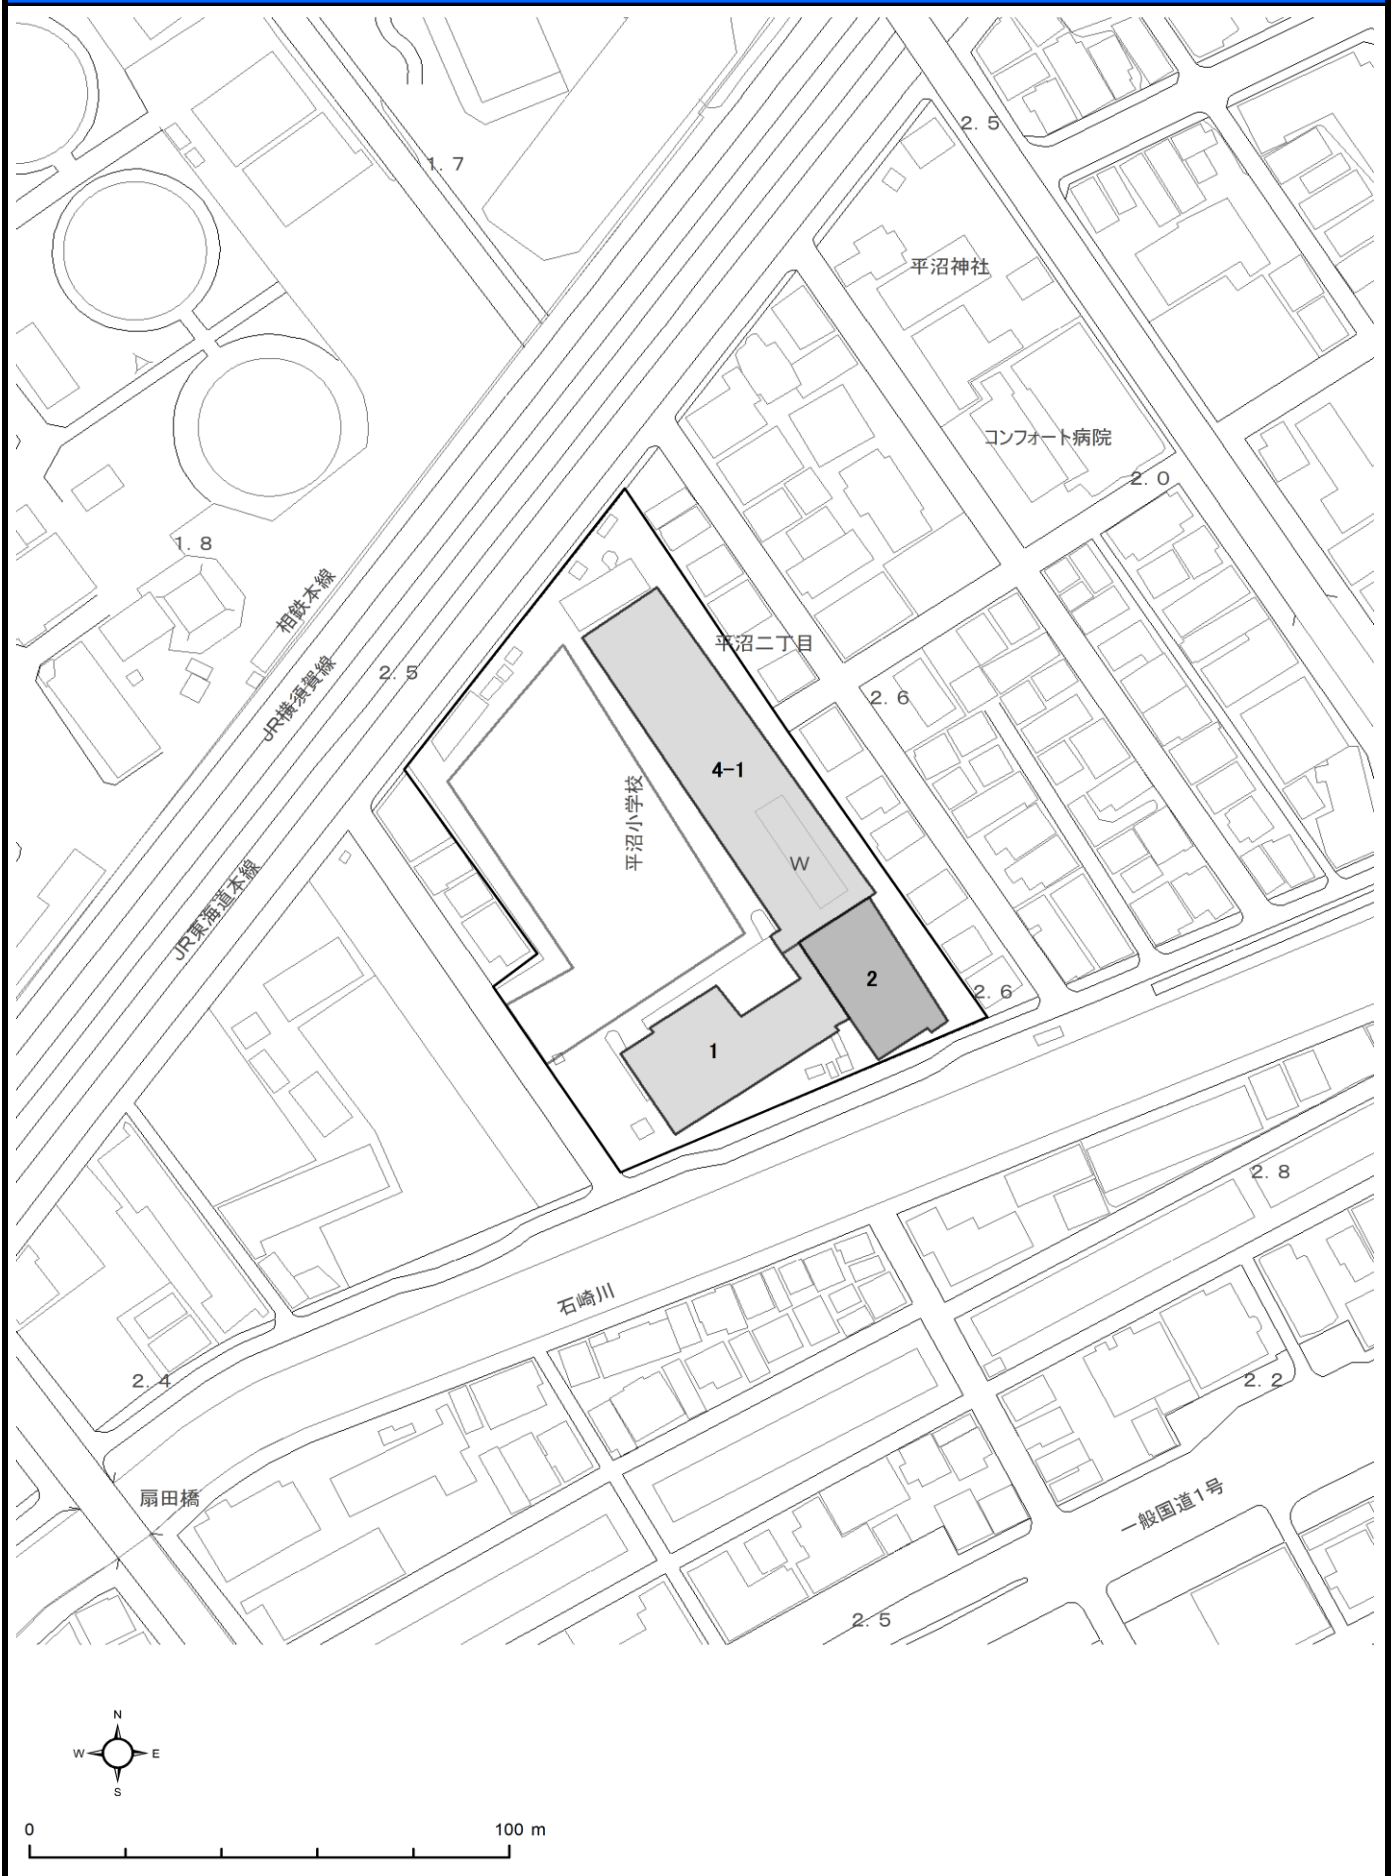



3. 施設に影響のある自然現象

◆洪水浸水想定区域（影響する河川の計画規模降雨を重ねた最大範囲・浸水深）

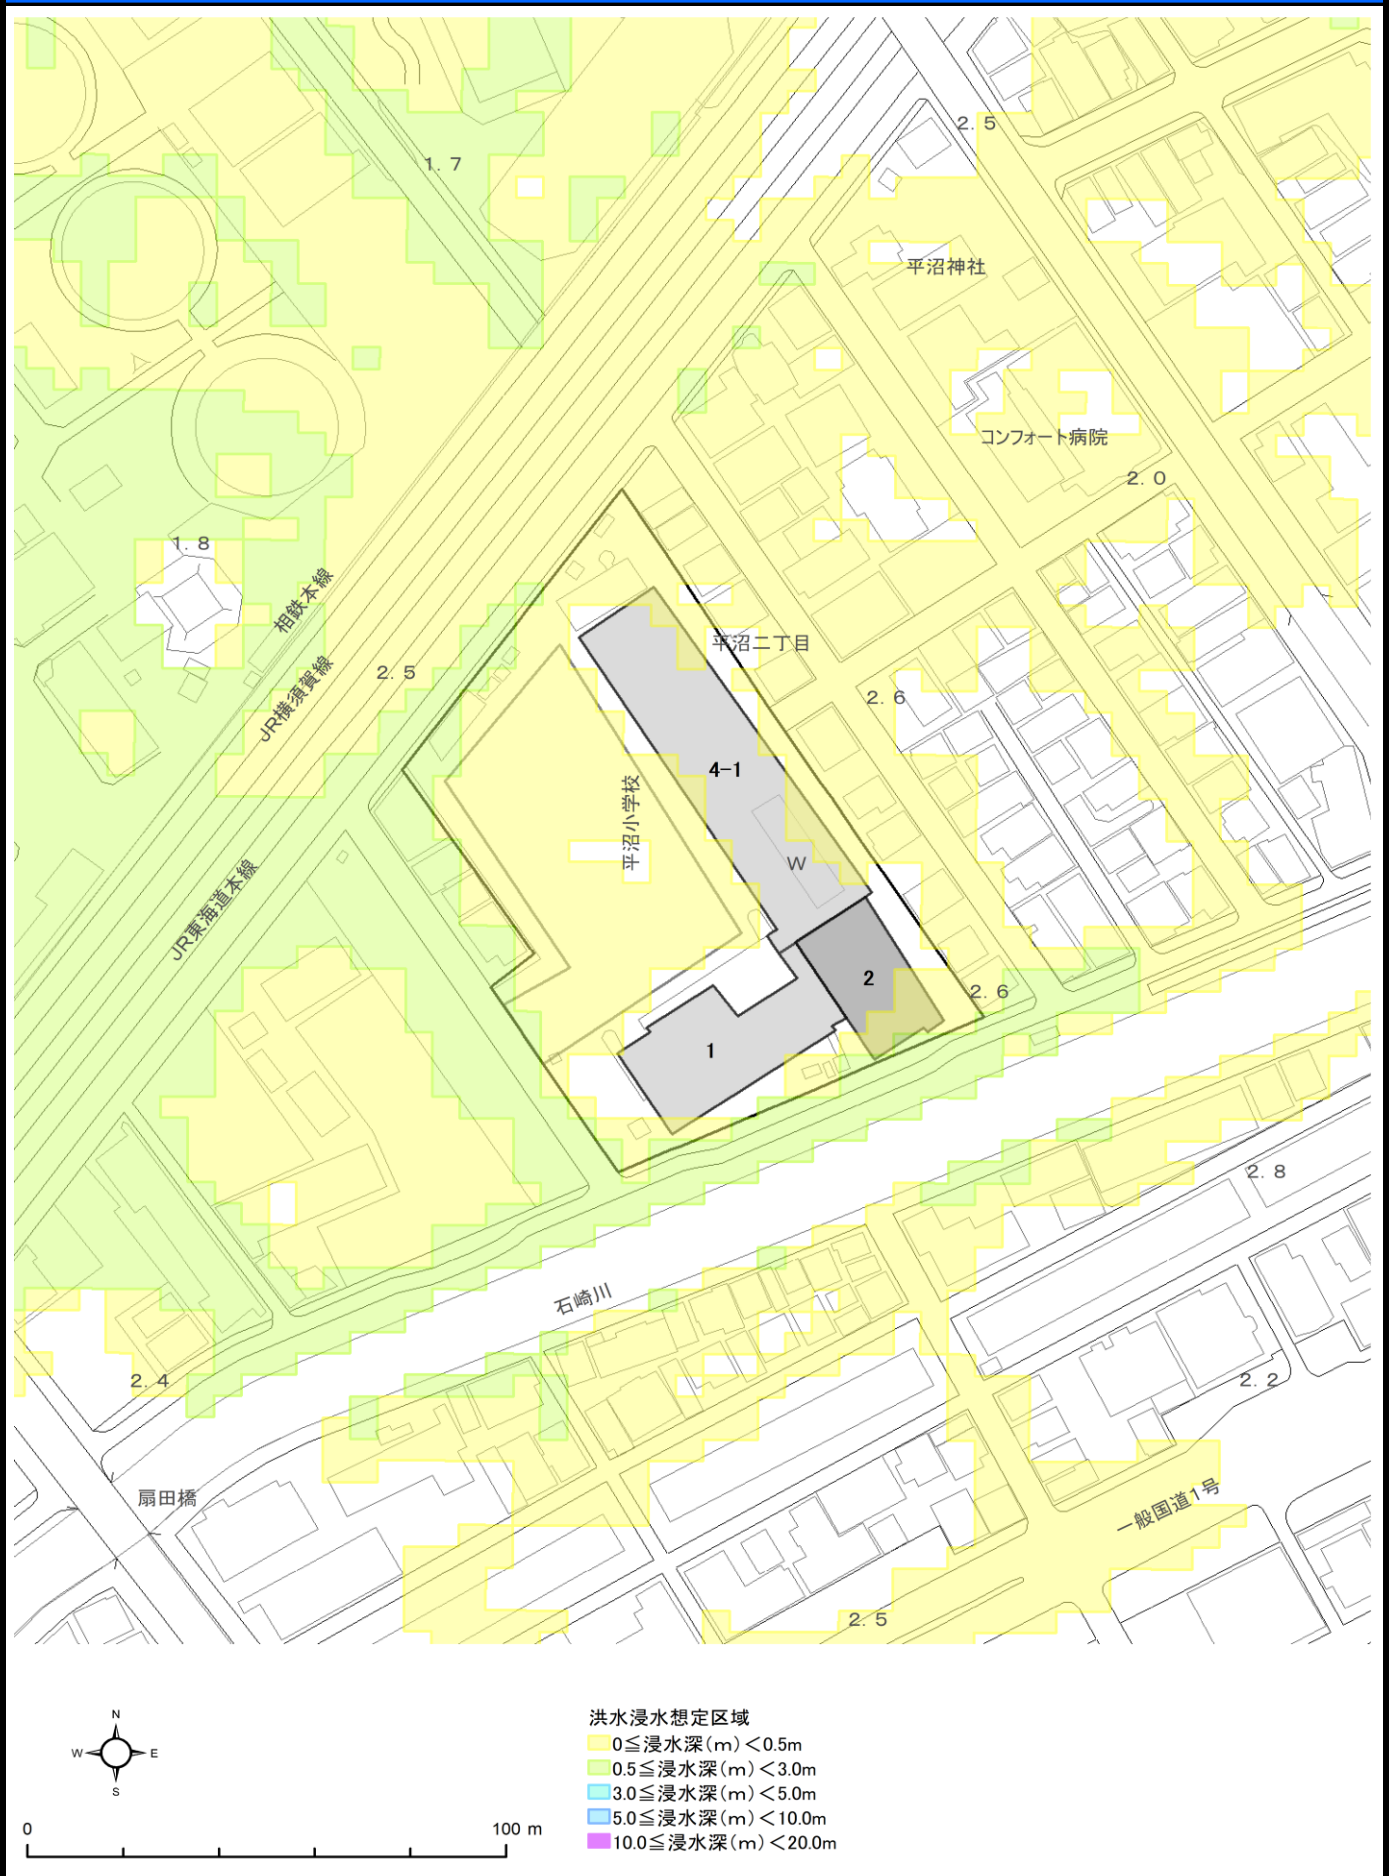

3. 施設に影響のある自然現象

◆洪水浸水想定区域（影響する河川の最大規模降雨を重ねた最大範囲・浸水深）

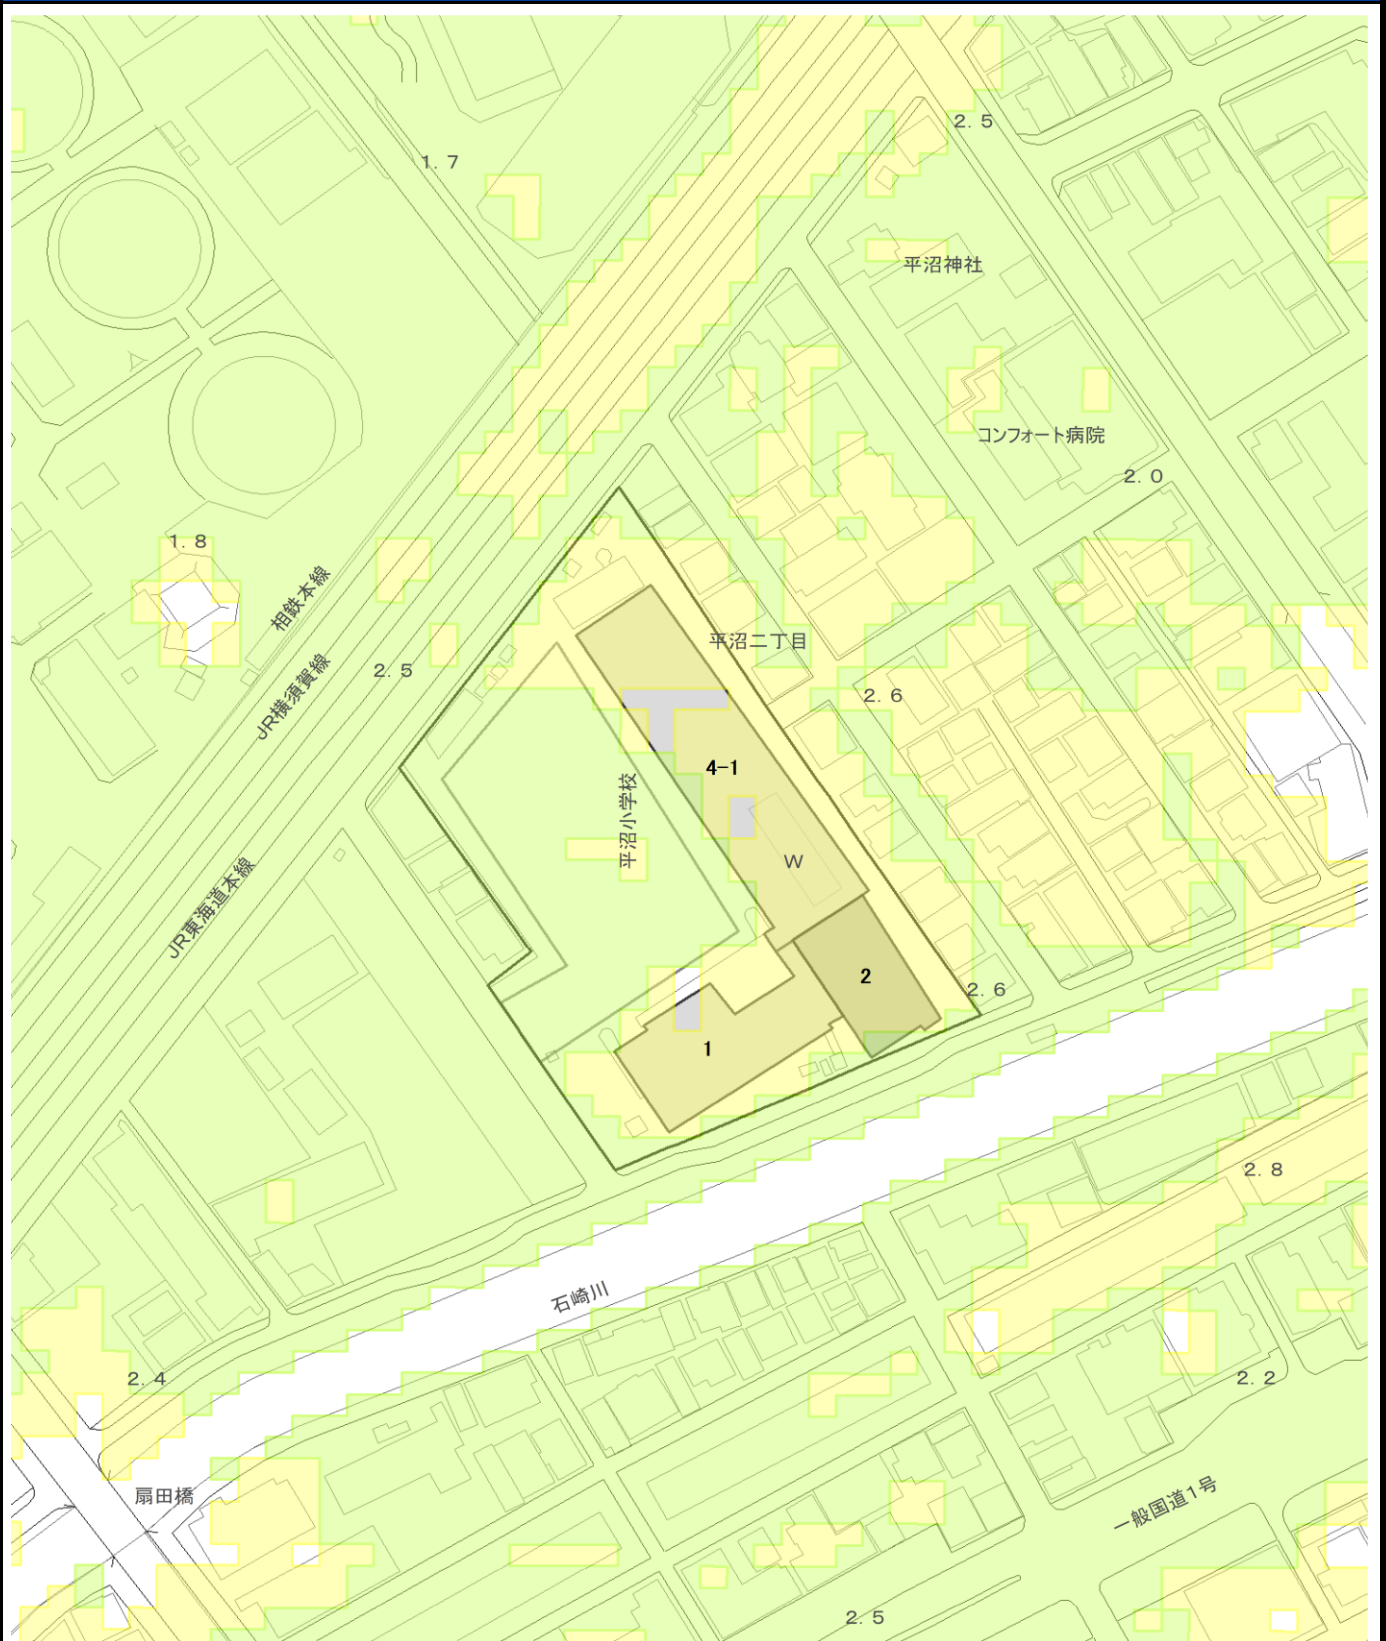


0 100 m

- 洪水浸水想定区域
- 0 ≤ 浸水深 (m) < 0.5m
 - 0.5 ≤ 浸水深 (m) < 3.0m
 - 3.0 ≤ 浸水深 (m) < 5.0m
 - 5.0 ≤ 浸水深 (m) < 10.0m
 - 10.0 ≤ 浸水深 (m) < 20.0m

3. 施設に影響のある自然現象

◆高潮浸水想定区域

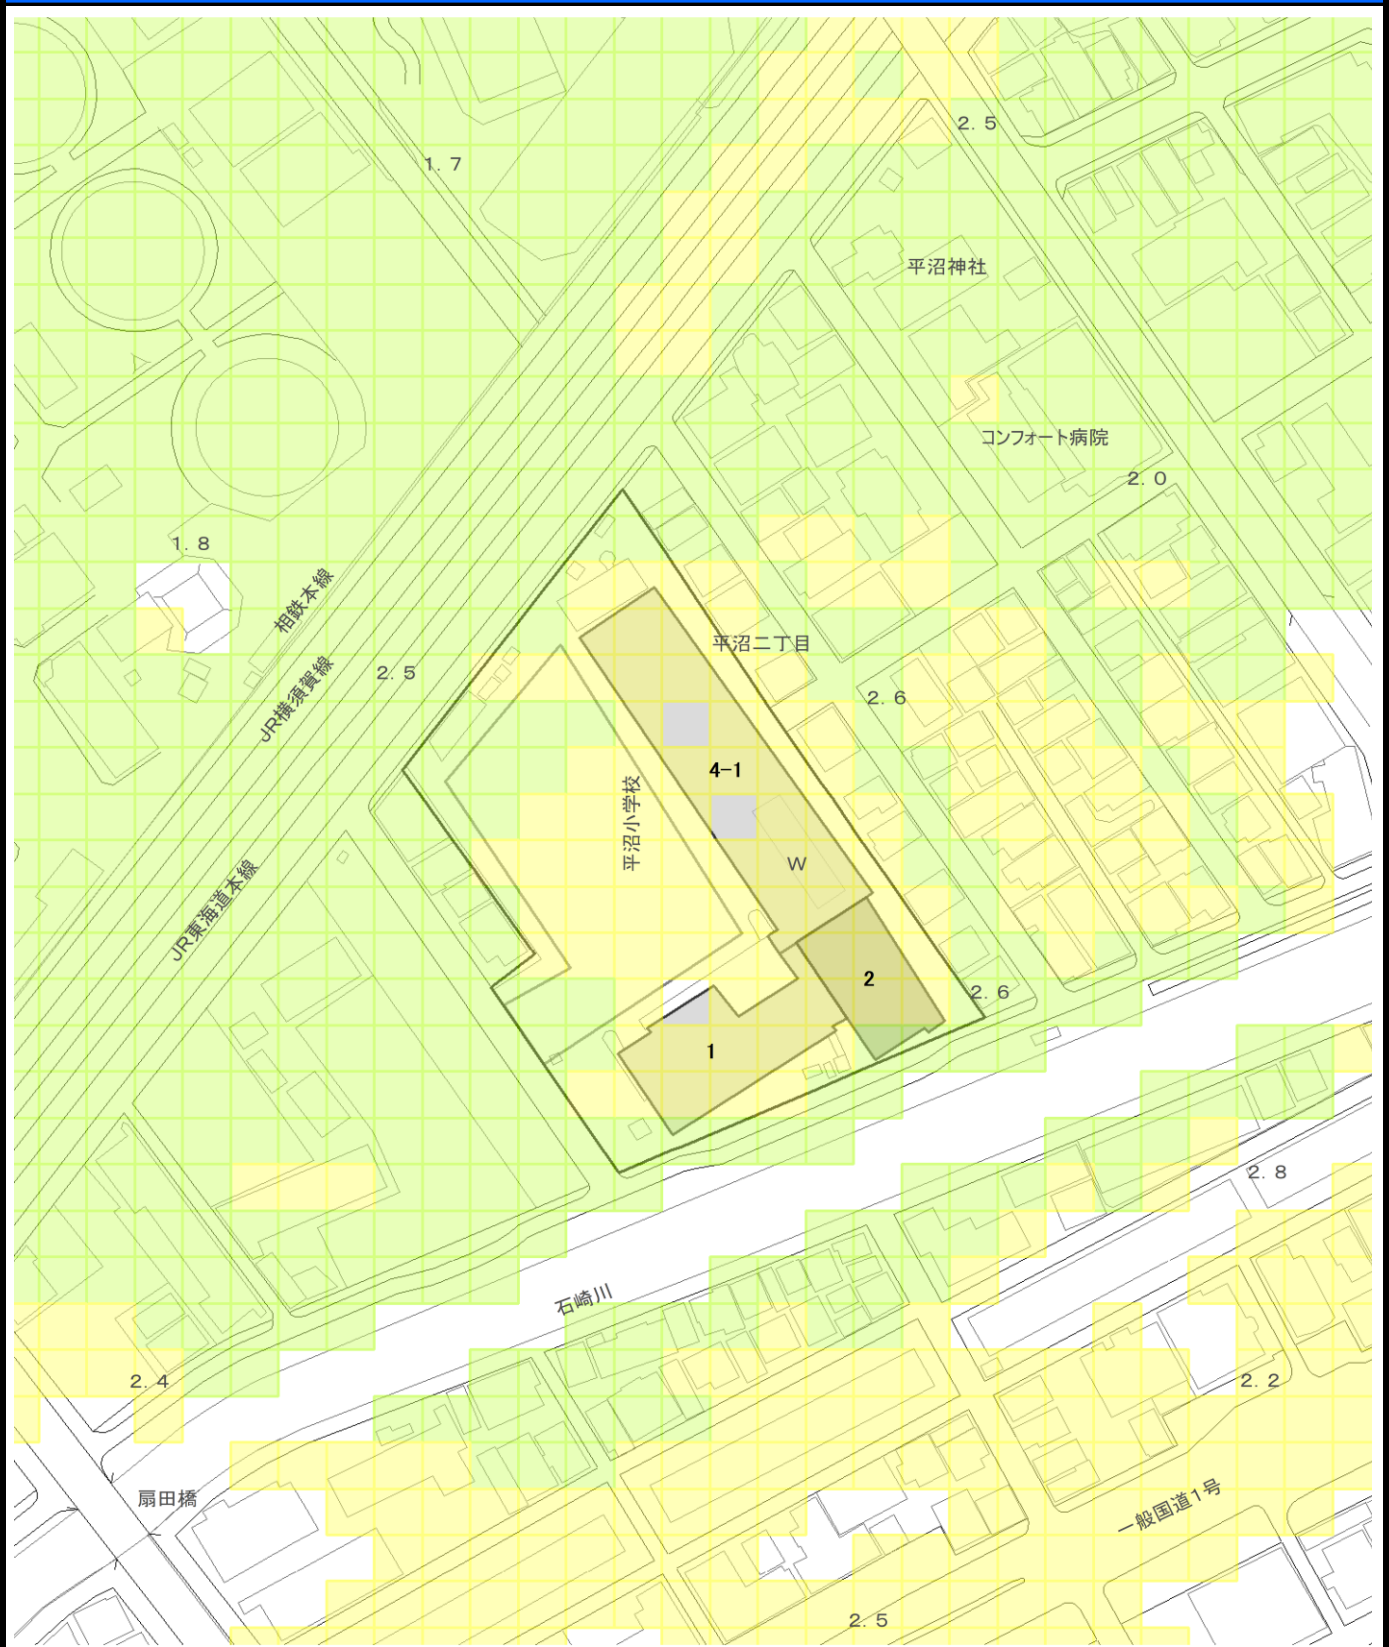

高潮浸水想定区域

- 0 ≤ 浸水深 (m) < 0.5m
- 0.5 ≤ 浸水深 (m) < 3.0m
- 3.0 ≤ 浸水深 (m) < 5.0m
- 5.0 ≤ 浸水深 (m) < 10.0m
- 10.0 ≤ 浸水深 (m) < 20.0m



0 100 m

3. 施設に影響のある自然現象

◆津波浸水予測区域（慶長型地震の津波による浸水予測区域）

