

『防火対策自主チェックリスト』(防火管理者選任義務がない対象物用)


新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、以前とは異なる事業形態となっていることが多くありますので、特に次の事項をチェックしていただき、火災予防を心がけていただきますようお願いいたします。

1 避難上必要な施設等の管理




- 廊下・階段・避難口等に避難に支障となる物件を放置していませんか？
- 防火戸・シャッターの閉鎖に障害となる物件の存置や、ストッパー等で扉を固定して開放したままの状態にしていませんか？

2 休日・夜間の体制

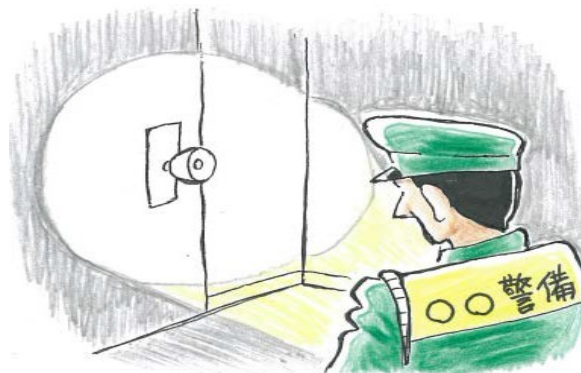

- 可燃物が放置されていませんか。放火等を防止するため、施錠されていますか？
- 休日や夜間など定期的に巡視が行われていますか？

3 電気設備の点検

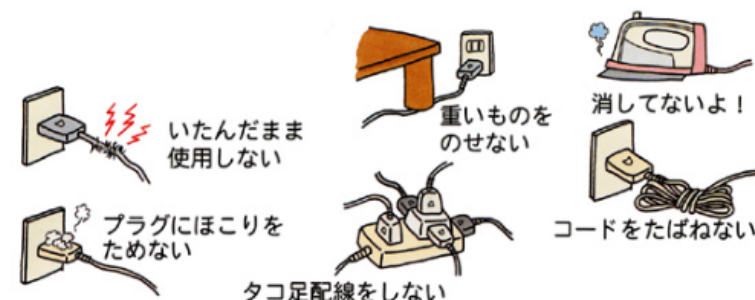

- 使用しないときは電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いていますか？
- 差込プラグ・電気コードの使用は適正ですか？
- タコ足配線を多用していませんか？
- コンセントは定期的に清掃していますか？

4 火気の管理




- たばこ火災による出火防止のため、喫煙は指定の場所で行うことにしていますか？
- 暖房機器、ちゅう房機器は、可燃物から離れた位置で使用していますか？
- 給湯設備、ボイラーの周囲は整理されていますか？

5 消防用設備等の点検の実施・報告



- 消防用設備等の点検を実施させ、消防署長に報告していますか？
→直近の点検日(年 月 日)
→直近の報告日(年 月 日)
- 不備事項を早急に改修していますか？

6 建築物の手続き等

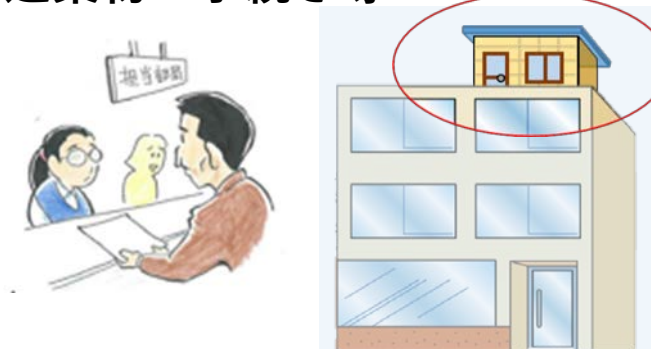

- 増築、改築、間仕切りの変更等がありますか？
- 増改築等の際は、消防・建築・許認可部局に必要な申請や届出等を実施していますか？
- 申請や届出等が不要な場合でも、事前に相談し確認を行っていますか？

●詳しくはお近くの消防署にお問い合わせください●