

### 3 消火器リサイクルシステム

社団法人 日本消火器工業会

#### ●リサイクルシステムの運用開始

古い消火器を安全に回収・廃棄するため、メーカーごとに異なっていたリサイクルシステムを統一し、他のメーカーが製造した消火器でも回収可能となりました。



#### ●消火器の廃棄



リサイクルシール

平成22年以降に製造された消火器は、リサイクルシールが貼られて販売されています。リサイクルシールを貼っていない既存の消火器は、シールを購入し貼付してから回収窓口へ引き渡します。

お問い合わせ先  
株式会社 消火器リサイクル推進センター  
TEL 03-5829-6773  
URL <http://www.ferpc.jp/>

#### 消火器の訪問点検にご注意を

各地で不適切な点検や高額請求の被害が多発しています。点検を承諾する前に必ず契約業者であるかを確認しましょう。

従業員の皆様にも周知徹底して下さい。



〒105-0001  
東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館  
財団法人 日本消防設備安全センター  
違反是正支援センター

# 破裂事故防止と安全対策のために 消火器の規格・点検基準の改正



近年、点検せずに長期間放置された古い消火器を操作、廃棄処理しようとした際に消火器が破裂し、ケガをする事故が発生しています。事故防止の安全対策として、**安全上の注意事項等の表示、耐圧性能点検が法律で義務付けられました。**

#### 破裂する恐れがある消火器の例



#### 加圧式消火器の破裂のメカニズム





# 1 規格省令の改正

## ● 絵表示等の表示が義務付け

**業務用消火器**

**■ 注意事項等の追加**

- ・住宅用消火器でない旨の表示
- ・「加圧式」・「蓄圧式」の区別表示
- ・標準的な使用条件で使用した場合に安全上支障なく使用できる標準的な期間または期限
- ・使用時の安全な取扱いに関する事項
- ・維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- ・点検に関する事項
- ・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

**■ 適応する火災の絵表示に変更**

| 旧規格   | 普通<br>火災用 | 油<br>火災用 | 電気<br>火災用 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 普通火災用 | 油火災用      | 電気火災用    |           |

**新規格**

| 新規格   | 普通火災用 | 油火災用  | 電気火災用 |
|-------|-------|-------|-------|
| 普通火災用 | 油火災用  | 電気火災用 |       |

**住宅用消火器**

**■ 注意事項等の追加**

- ・住宅用消火器である旨
- ・使用時の安全な取扱いに関する事項
- ・維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- ・点検に関する事項
- ・廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

**■ 適応する火災の絵表示は変更なし**


| 総表示 | 普通火災適応   | 天ぷら油火災適応 |
|-----|----------|----------|
|     |          |          |
|     | ストーブ火災適応 | 電気火災適応   |
|     |          |          |

## ● 旧規格の消火器の取扱い

平成23年1月1日の施行までに設置された旧規格の消火器について、**11年間**（平成33年12月31日まで）は、特例期間として使用が認められています。

平成24年1月1日からは、旧規格の消火器を新たに設置することはできません。

### 新規格の消火器設置移行期間

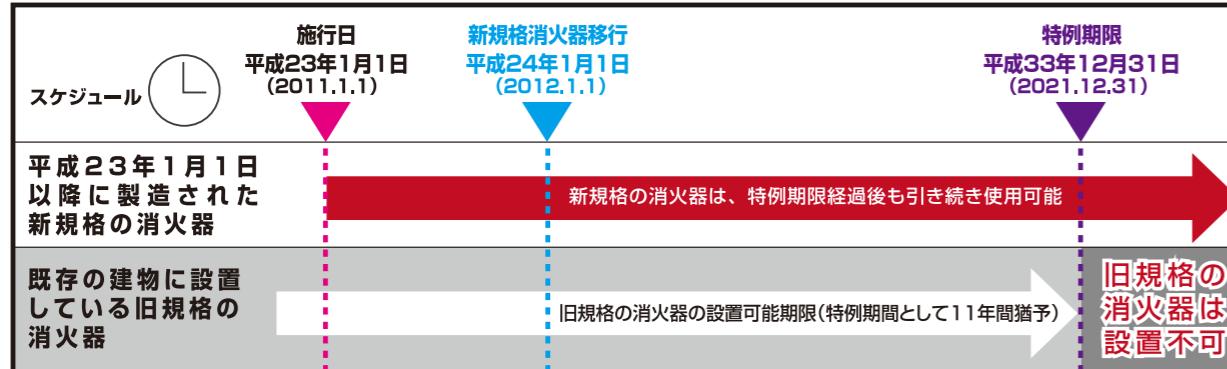

# 2 点検基準の改正

## 定期点検

次の3つの点検を定期に行い、消火器の適切な保守管理を図ります。

### ① 外形点検


6か月ごとに全数の外観を点検します。

### ② 内部及び機能点検

| 圧力方式   | 点検期間                         |   |
|--------|------------------------------|---|
| 蓄圧式消火器 | 開始時期：製造年から5年を経過後<br>(製造後6年目) | ・開始時期以降は、事業所の設置実態により一定の期間内ごとに点検する。<br>・外形点検において、安全栓、安全栓の封または、緊結部等に異常が認められたものは、開始時期に限らず点検する。 |
| 加圧式消火器 | 開始時期：製造年から3年を経過後<br>(製造後4年目) |   |

※二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。

耐圧試験機による水圧検査

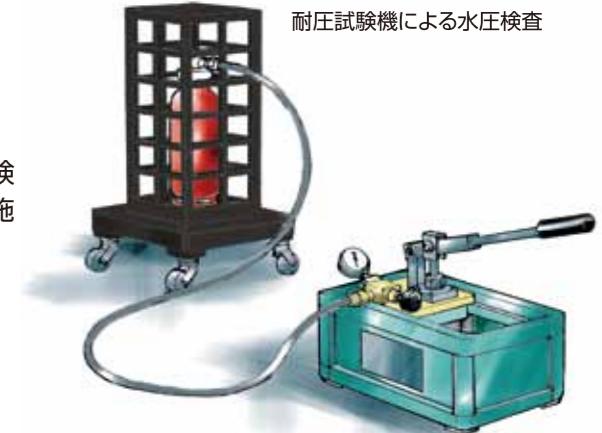


本体容器・蓋に変形、損傷または、漏水等がないか所定の水圧をかけて検査します。

### ③ 耐圧性能点検(水圧検査)

製造年から10年を経過した消火器または、外形点検において本体容器に腐食等が認められた消火器に実施し、以降3年ごとに水圧検査が必要です。

※二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。

## ● 耐圧性能点検の期間

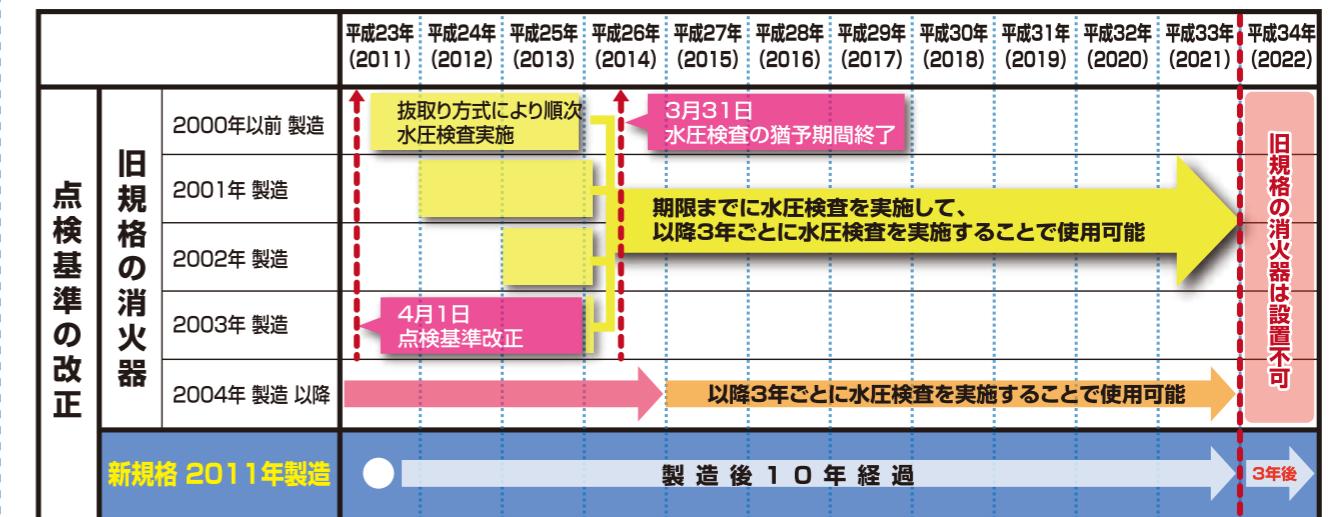

※水圧検査は、平成26年3月31日(2014.3.31)までの間は猶予期間となっており、抜取り方式で点検することができます。