

GX形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書

平成27年7月1日

令和2年1月24日 改正


1 適用

本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管更新工事等においてGX形ダクタイル鋳鉄管（以下、GX形という。）を使用する工事に適用する。


2 切管時の接合方式

(1) $\phi 75 \sim \phi 300$

GX形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、直管受口部は「挿し口加工」とし異形管受口部は「G-Link」を使用する。【直管受口凡例】

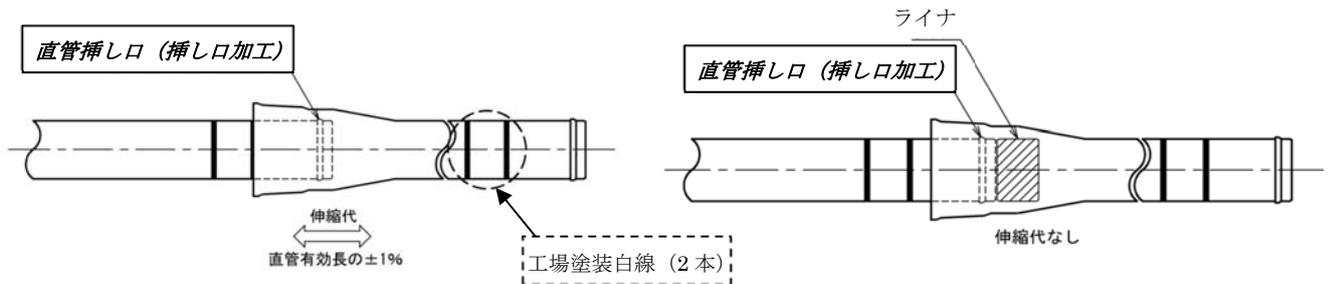

【異形管受口凡例】

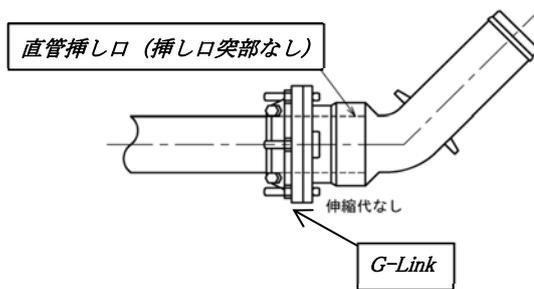

(2) $\phi 400 \sim$

GX形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、「挿し口加工」とする。

3 仕切弁部

仕切弁は $\phi 75 \sim 300$ は、ソフトシール仕切弁（両受け式）とし、 $\phi 400$ は、充水機能付バタフライ弁（両受け式）とする。