


【別紙4】



ブース内配置図

配置図には下記の内容を記載してください。（記入例は次ページのとおり）

- ・対象火気器具・消火器等の設置場所
- ・対象火気器具のサイズ



※テントの大きさは業者によって多少前後する可能性があります。


【凡例】

	グリドル
	ケイカル板
	LPガス（〇kg × 1本）
	消火器
	長机（60cm × 90cm）

上記凡例はあくまで例示ですので使用する火気器具等に応じて記載をお願いします。
また、火気器具を使用する場合、ケイカル板の使用は必須となっています。

【別紙4】


ブース内配置図



配置図には下記の内容を記載してください。（記入例は次ページのとおり）


- ・対象火気器具・消火器等の設置場所
- ・対象火気器具のサイズ

〈立面図〉

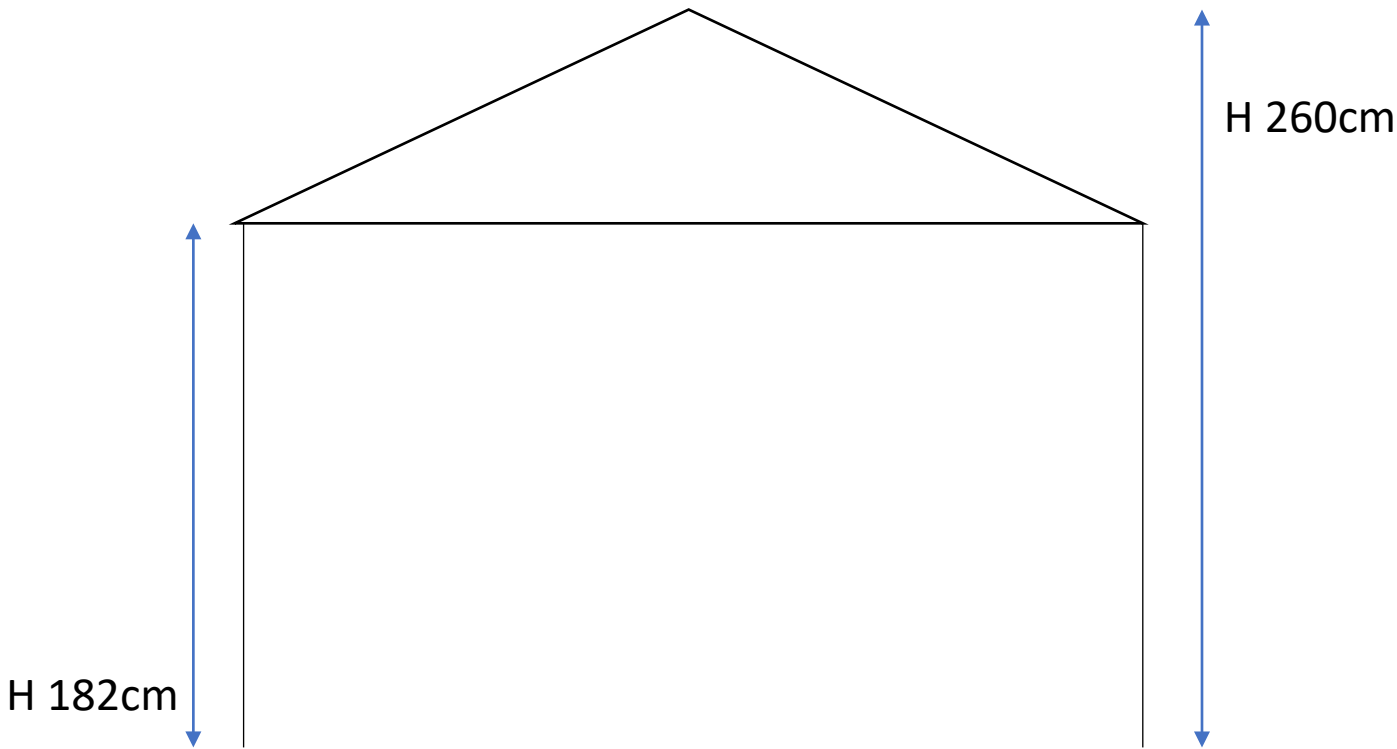

※テントの大きさは業者によって多少前後する可能性があります。

【凡例】



グリドル (H ○cm)



ケイカル板(H ○cm)



長机 (H70cm)

上記凡例はあくまで例示ですので使用する火気器具等に応じて記載をお願いします。
また、火気器具を使用する場合、ケイカル板の使用は必須となっています。