

基本的な考え


建築物内に移動等円滑化が図られたエレベーターや便所、駐車場がある場合、当該施設へ確実にたどりつけるように、全ての人に分かりやすい文字・記号などで案内することが重要です。

案内設備の設置については、見やすい高さとするほか、通行の妨げとならないよう配慮する必要があります。また、合わせて照明や採光の計画にも配慮をする必要があります。

指定施設整備基準	建築物移動等円滑化基準	図
(1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した次に掲げる構造の案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。	同左	14-1
<b>ア</b> 大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとする。	—	
<b>イ</b> 高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること。	—	
<b>ウ</b> 高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること。	—	
<b>エ</b> 照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。	—	
<b>オ</b> 案内板その他の設備の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。	—	
(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を次に掲げる方法のいずれかにより視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。	同左	
<b>ア</b> 点字	同左	
<b>イ</b> 文字等の浮き彫り	同左	
<b>ウ</b> 音による案内	同左	
<b>エ</b> その他これらに類するもの	同左	
(3) 案内所を設ける場合は、(1)及び(2)の規定は適用しない。	同左	

(参考：関連条文) 政令第 20 条、規則別表第 5 (14 の項)

図14-1 案内設備の設置例

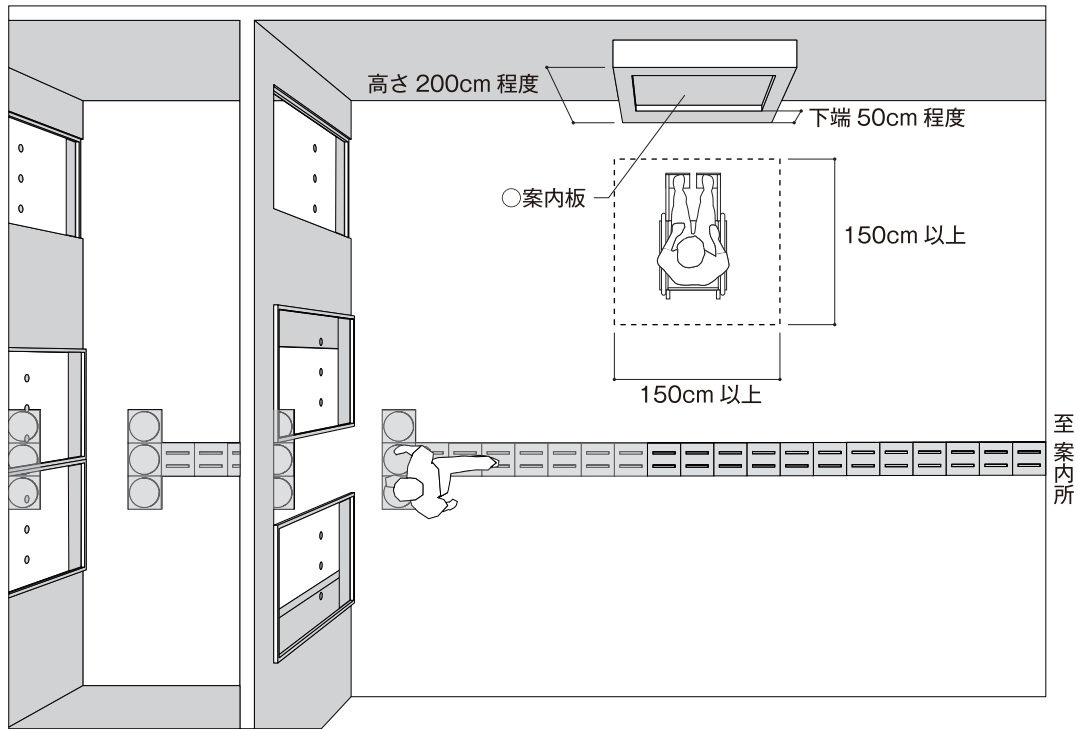

**案内板の表記**

整備基準 14-(1)

- 文字の書体は太ゴシック系がよい。記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にも分かりやすいデザインとする。
- ♥ 漢字表記については、必要に応じひらがなを併記することが望ましい。
- ♥ 案内板には、車いす使用者用客席等、高齢者、障害者等の利用に配慮した設備についても、表示を行うことが望ましい。

**案内板の配置**

整備基準 14-(1)-イ、ウ、オ

- 通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮する。また、視覚障害者の通行の支障とならないように設置する。
- 案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面より50~200cm程度の範囲とする。この基準は利用者が板面から100cm程度の距離から見ることを想定している。
- 案内板の前面には、車いす使用者の回転に支障がないように水平な空間を設けることが必要である。(150cm×150cmが目安)

**案内板の照明**

整備基準 14-(1)-エ

- 夜間の判読性を高めるため、照明を近接して設ける。この際反射による判読性の低下に注意する。

**車いす使用者の声**

案内図には、車いす使用者が利用可能なルート(移動等円滑化経路)が示されていると移動しやすいです。

