



3階 給排水衛生平面図 A3 1/100

配管凡例

記号	名称	摘要	備考
---	給水管		
- -	給湯管		
-TD-	店舗用排水管		
----	通気管		
□	単水栓		
⊕	混合水栓		

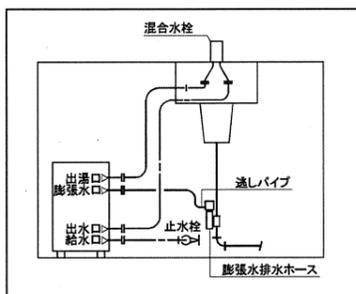

電気温水器配管要領図

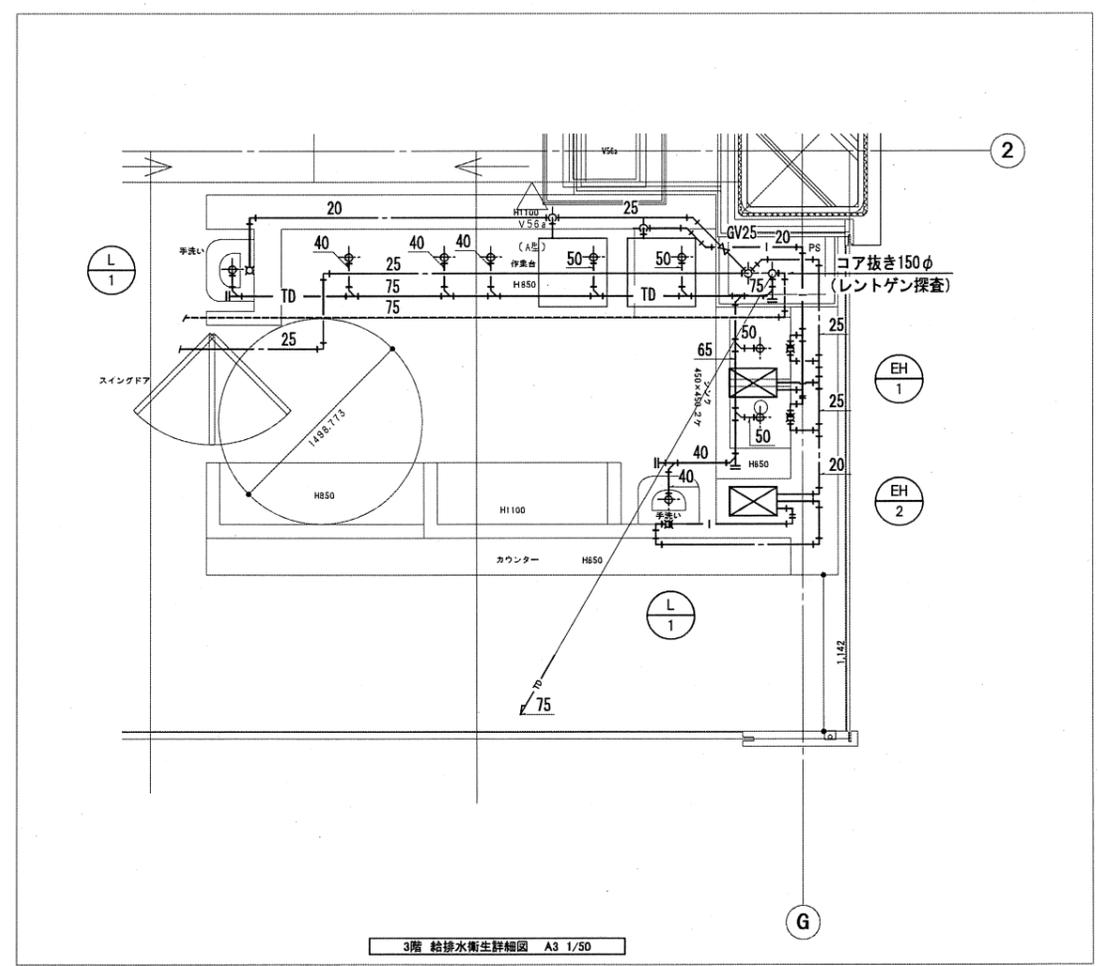

3階 給排水衛生詳細図 A3 1/50

機器リスト

記号	機器名	機器仕様	電源		台数	設置場所	備考
			φ	V KW			
EH-1	電気温水器	型式: 炊洗両用床置型 貯湯容量: 25L 付属品: ウォークリータイマー、止水栓 その他標準付属品一式	1	200 2.0	1	ふれあいショップ	TOTO REKB25A22程度
EH-2	電気温水器	型式: 雑用壁掛型 貯湯容量: 3L 付属品: ウォークリータイマー、止水栓 その他標準付属品一式	1	100 0.6	1	ふれあいショップ	TOTO REWF03B1程度
L-1	手洗器	型式: 手洗器 付属品: アダプター、排水目皿、 取付金具他一式	-	-	2	ふれあいショップ	TOTO L250C程度
-	混合水栓	型式: 混合自動水栓	-	-	1	ふれあいショップ	TOTO TENA47A程度
-	単水栓	型式: 自動水栓(単水栓)	-	-	1	ふれあいショップ	TOTO TENA41A程度
-	混合水栓	型式: シングルレバー式混合水栓	-	-	2	ふれあいショップ	TOTO TKG31EW程度

注記

- 1)配管接続サイズは下記による

器具名称	給水	給湯	排水
流し台	15A	15A	50A
- 2)電気温水器の接続排水は、吐水空間を確保すること。
- 3)実線は今回工事範囲を、破線はA・C工事範囲を示す。
- 4)流し台(2槽シンク)は建築工事。

横浜市建築局		工事名	新市庁舎低層部内装工事
年月日	図尺 A3 1/100.1/50	図面名称	衛生設備 器具リスト・平面図
設計		製図	
竹中工務店		図面番号	編P-4