

## 令和4年度 騒音・振動調査結果

### 1 騒音調査結果（12時間）

単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値 ※1
11月21日	北側敷地境界 (処分地管理事務所付近)	朝 (7:00-8:00)	55	50
		昼 (8:00-18:00)	63	55
		夕 (18:00-19:00)	48	50
	東側敷地境界 (緑園六丁目付近)	朝 (7:00-8:00)	46	47.5
		昼 (8:00-18:00)	43	52.5
		夕 (18:00-19:00)	38	47.5

※1 東側敷地境界（市街化調整区域）は、第一種低層住居専用地域に接しているため、双方の規制基準値の平均値を用いました。

（注）北側敷地境界（網掛け部）において、市条例の規制基準値を超過しました。超過した主な原因は、処分地内の施設及び作業によるものではなく車両の走行によるものでした。

### 2 騒音調査結果（24時間）

単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値 ※1
11月21日から11月22日	処分地南側 (1, 3, 4, 7次排水処理施設付近)	朝 (7:00-8:00)	46	50
		昼 (8:00-18:00)	43	55
		夕 (18:00-23:00)	40	50
		夜 (23:00-6:00)	39	45
		朝 (6:00-7:00)	46	50
	西側敷地境界 (2, 5, 6次排水処理施設付近)	朝 (7:00-8:00)	45	47.5
		昼 (8:00-18:00)	44	52.5
		夕 (18:00-23:00)	39	47.5
		夜 (23:00-6:00)	35	42.5
		朝 (6:00-7:00)	45	47.5

※1 西側敷地境界（市街化調整区域）は、第一種低層住居専用地域に接しているため、双方の規制基準値の平均値を用いました。

### 3 振動調査結果（12時間）


単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値
11月21日	北側敷地境界 (処分地管理事務所付近)	夜 (7:00-8:00)	33	55
		昼 (8:00-19:00)	53	60
	東側敷地境界 (緑園六丁目付近)	夜 (7:00-8:00)	<25	55
		昼 (8:00-19:00)	<25	60

### 4 振動調査結果（24時間）

単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値
11月21日から11月22日	処分地南側 (1, 3, 4, 7次排水処理施設付近)	夜 (7:00-8:00)	<25	55
		昼 (8:00-19:00)	<25	60
		夜 (19:00-7:00)	<25	55
	西側敷地境界 (2, 5, 6次排水処理施設付近)	夜 (7:00-8:00)	<25	55
		昼 (8:00-19:00)	<25	60
		夜 (19:00-7:00)	<25	55

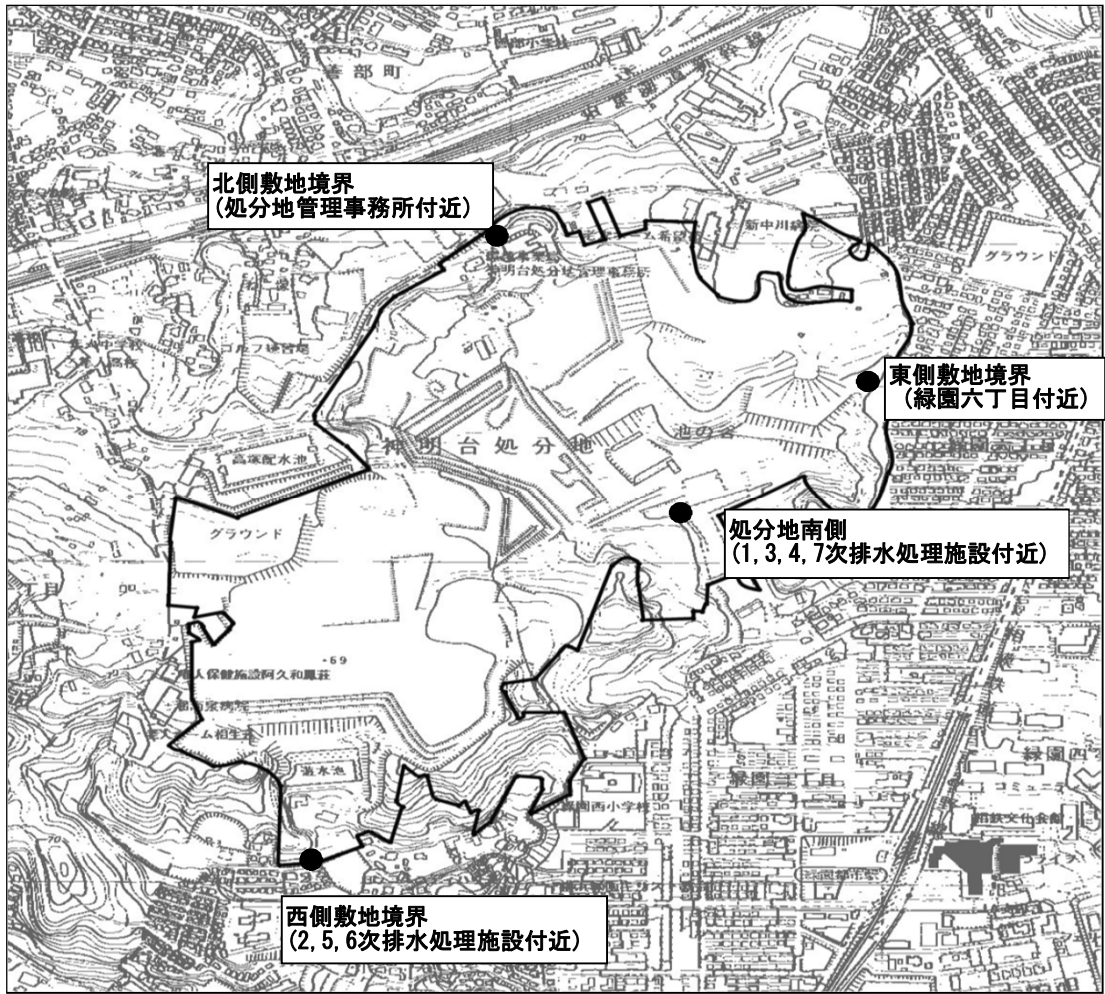

騒音・振動調査地点図

