

## 令和元年度 騒音・振動調査結果

### 1 騒音調査結果（12時間）

単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値 ※1
12月4日	北側敷地境界 (処分地管理事務所付近)	朝 (7:00-8:00)	60	50
		昼 (8:00-18:00)	62	55
		夕 (18:00-19:00)	53	50
	東側敷地境界 (緑園六丁目付近)	朝 (7:00-8:00)	46	47.5
		昼 (8:00-18:00)	44	52.5
		夕 (18:00-19:00)	44	47.5

※1 東側敷地境界（市街化調整区域）は、第一種低層住居専用地域に接しているため、双方の規制基準値の平均値を用いました。

（注）北側敷地境界（網掛け部）において、市条例の規制基準値を超過しました。超過した主な原因は、敷地外からの作業音によるものでした。

### 2 騒音調査結果（24時間）

単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値 ※1
12月4日から12月5日	処分地南側 (1, 3, 4, 7次排水処理施設付近)	朝 (7:00-8:00)	47	50
		昼 (8:00-18:00)	45	55
		夕 (18:00-23:00)	45	50
		夜 (23:00-6:00)	44	45
		朝 (6:00-7:00)	47	50
	西側敷地境界 (2, 5, 6次排水処理施設付近)	朝 (7:00-8:00)	43	47.5
		昼 (8:00-18:00)	44	52.5
		夕 (18:00-23:00)	42	47.5
		夜 (23:00-6:00)	38	42.5
		朝 (6:00-7:00)	43	47.5

※1 西側敷地境界（市街化調整区域）は、第一種低層住居専用地域に接しているため、双方の規制基準値の平均値を用いました。

### 3 振動調査結果（12時間）


単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値
12月4日	北側敷地境界 (処分地管理事務所付近)	夜 (7:00-8:00)	39	55
		昼 (8:00-19:00)	45	60
	東側敷地境界 (緑園六丁目付近)	夜 (7:00-8:00)	<25	55
		昼 (8:00-19:00)	<25	60

### 4 振動調査結果（24時間）

単位：デシベル

調査日	調査地点	時間帯	平均値	基準値
12月4日から12月5日	処分地南側 (1, 3, 4, 7次排水処理施設付近)	夜 (7:00-8:00)	27	55
		昼 (8:00-19:00)	28	60
		夜 (19:00-7:00)	27	55
	西側敷地境界 (2, 5, 6次排水処理施設付近)	夜 (7:00-8:00)	<25	55
		昼 (8:00-19:00)	26	60
		夜 (19:00-7:00)	<25	55

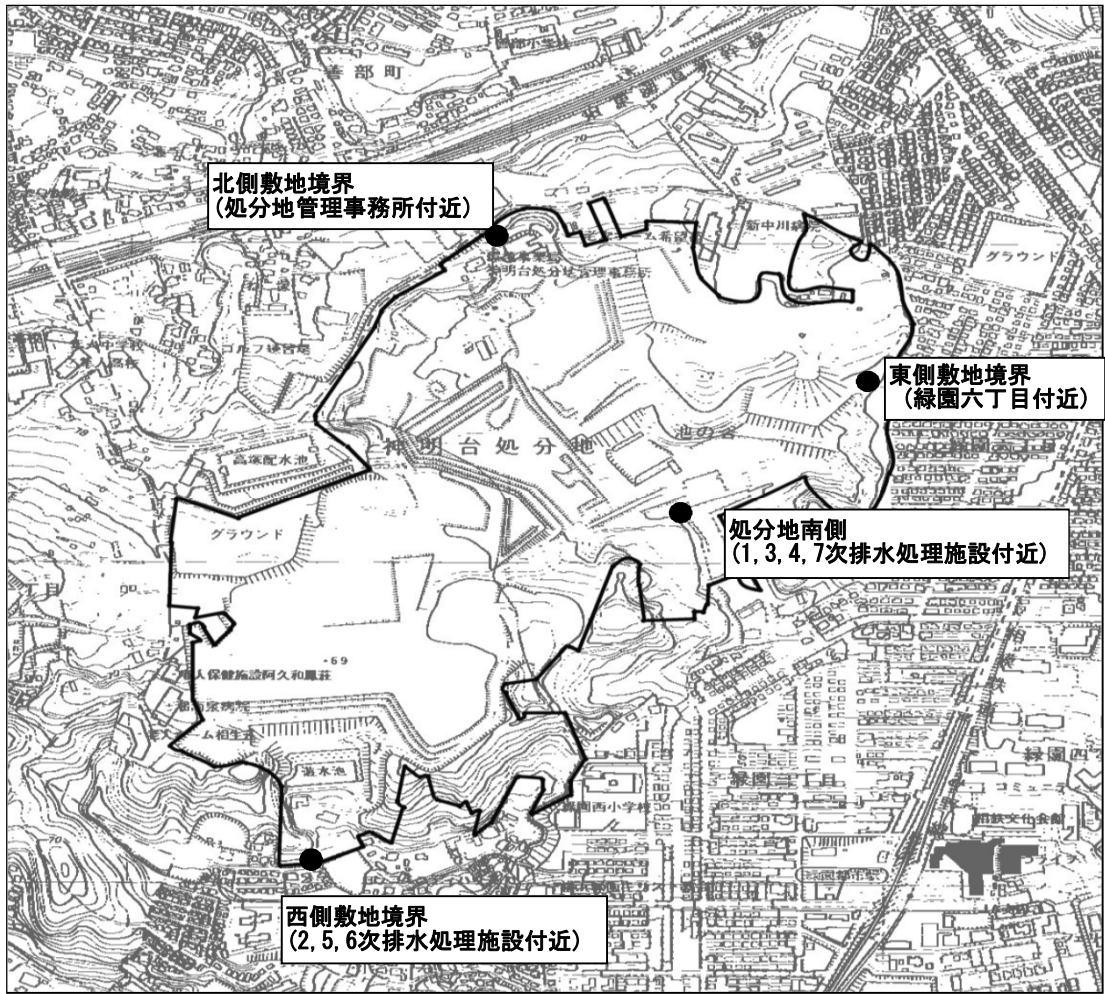

騒音・振動調査地点図

